

Demanda Bioquímica  
satisfatório quanto às  
% em Sólidos Totais,  
84% em DQO,  
lação muito variável,  
racterísticos.

no reservatórios de fibra  
recem de soluções

responde a uma vazão  
e 48 horas, totalizando  
tuído pelo somatório do  
00 e 1000 L, com o

ritiva das determinações  
icado no Standard


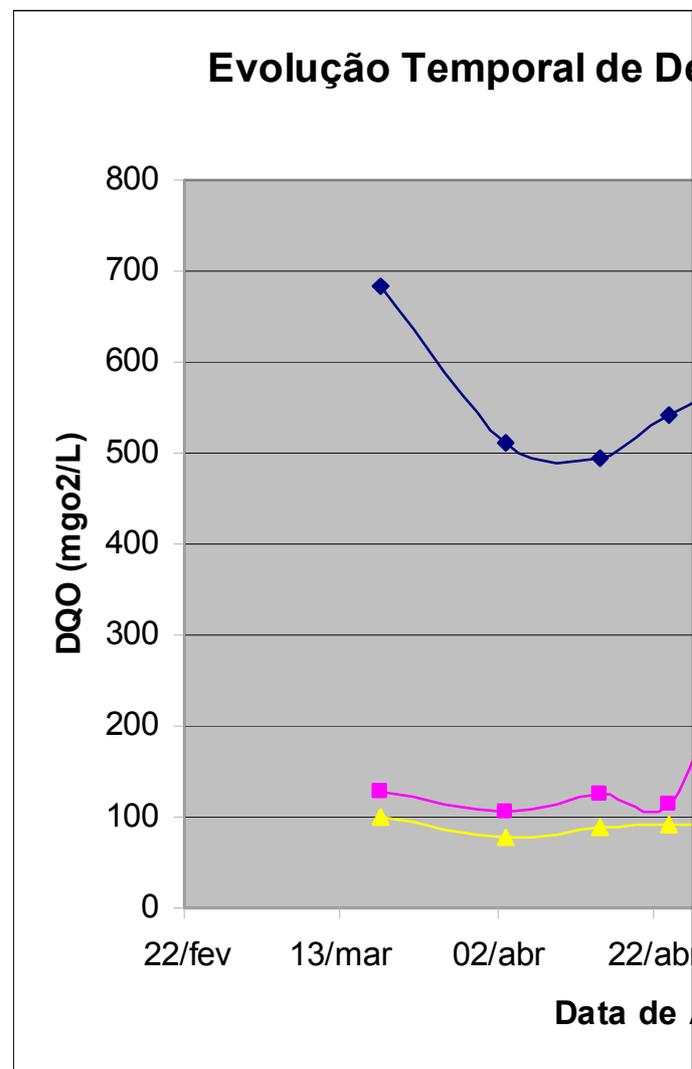


Figura 4 – Evolução temporal da demanda química de oxigênio

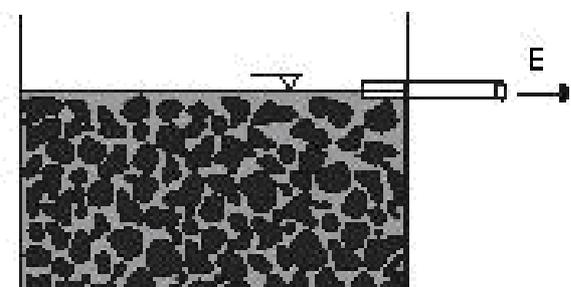